


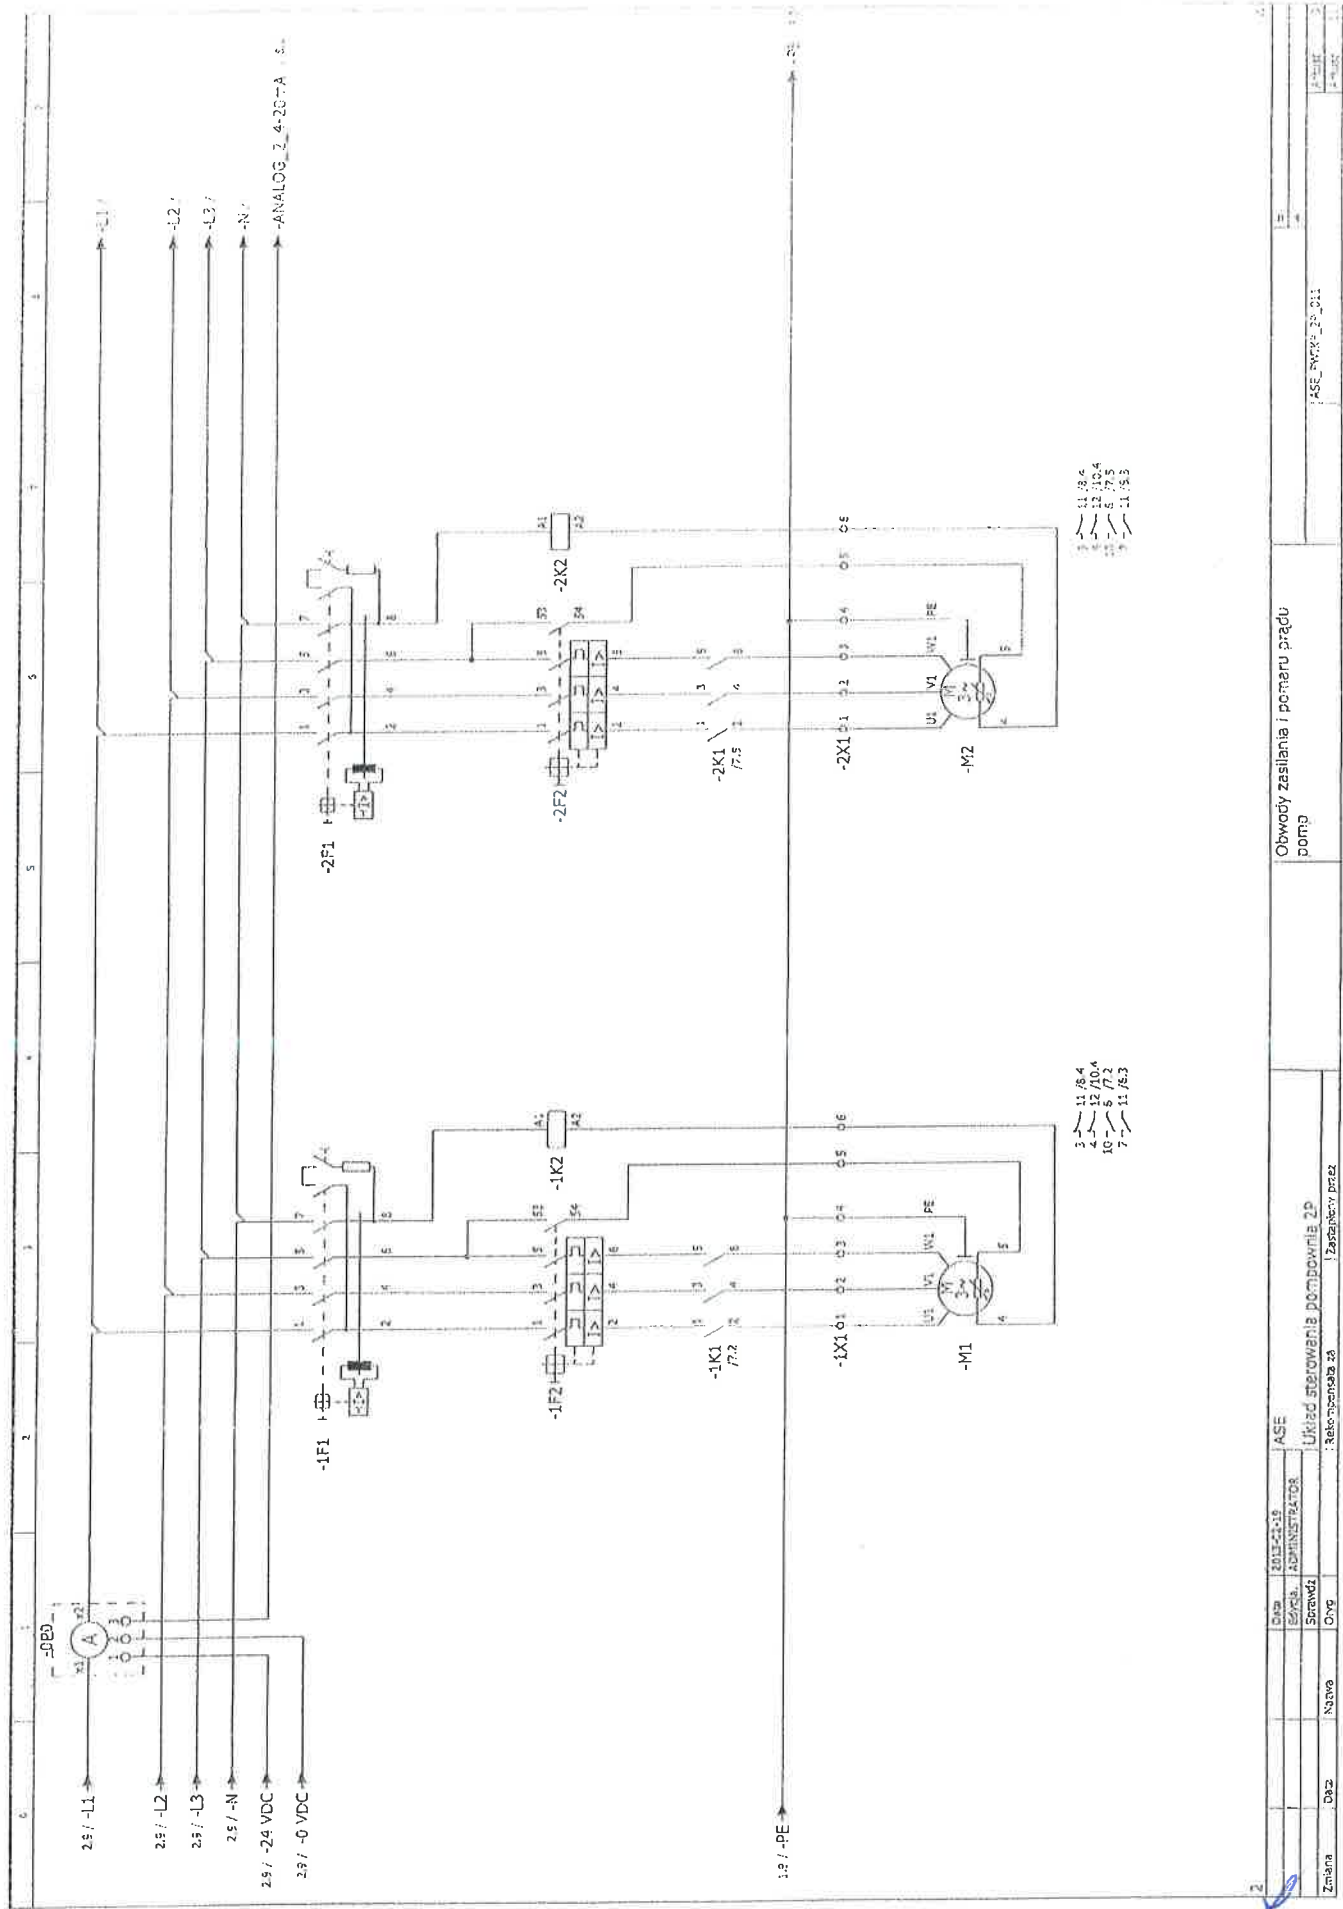


Obwody zasilania i pomiaru prądu
pompy

Układ sterowania pompownią 2P

Zasilający przew.

Zmiana	Opis	Nazwa	Org	Opis	Opis
1	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
2	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
3	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
4	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
5	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
6	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
7	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
8	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
9	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
10	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
11	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
12	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
13	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
14	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
15	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
16	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
17	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
18	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
19	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE
20	2013-12-19	ASE	ASE	ASE	ASE

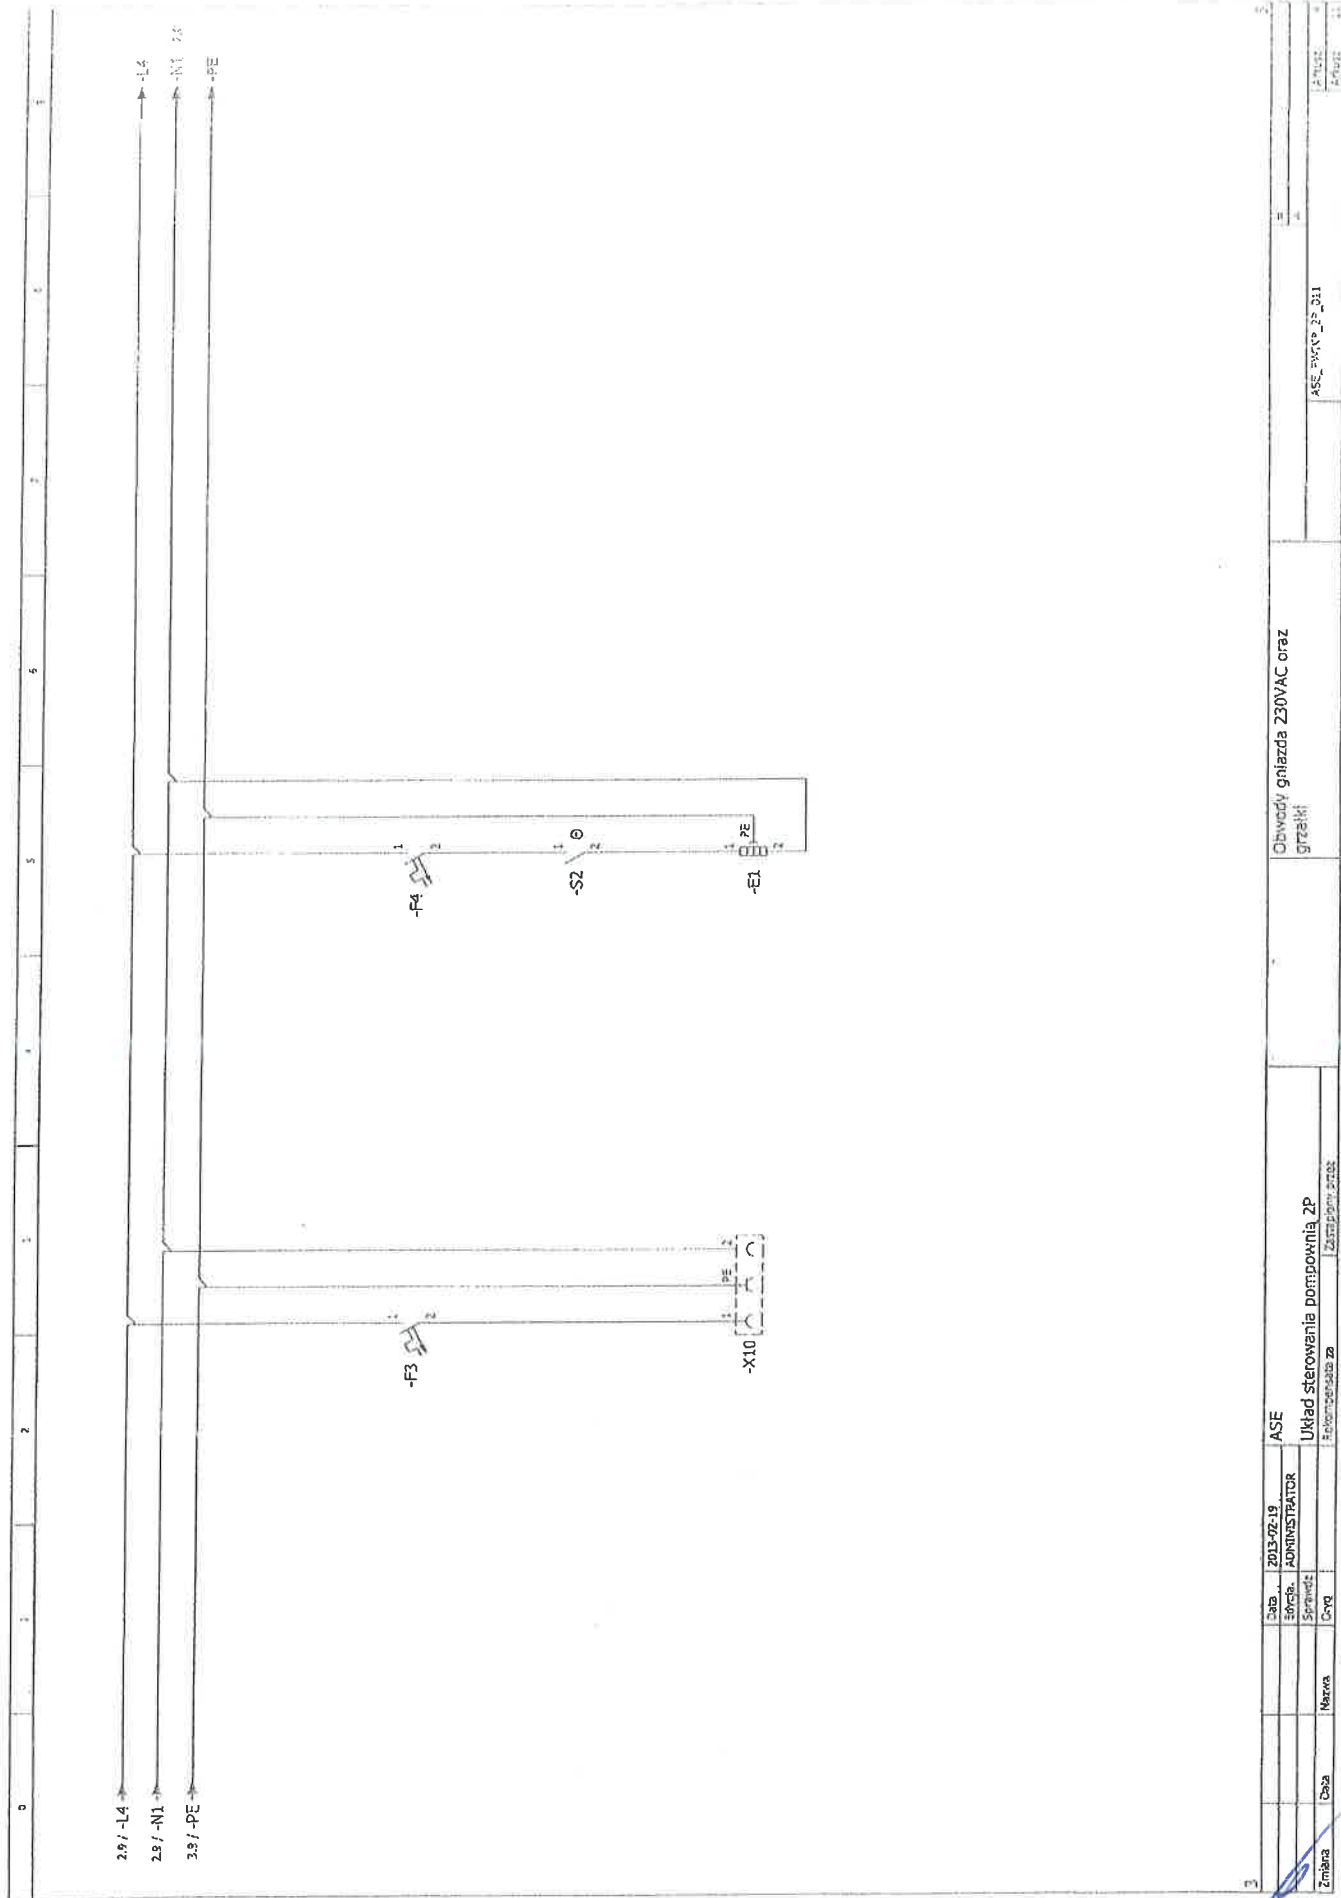



Handwritten signature and initials in blue ink.

Zmiana	Data	Nazwa	Data	2013-02-19	ASE	ADMINISTRATOR	Układ sterowania pompownią 2P	Pomocnik 2P	Zmiana 2P	Zmiana 2P
Zmiana	Data	Nazwa	Data	2013-02-19	ASE	ADMINISTRATOR	Układ sterowania pompownią 2P	Pomocnik 2P	Zmiana 2P	Zmiana 2P
Zmiana	Data	Nazwa	Data	2013-02-19	ASE	ADMINISTRATOR	Układ sterowania pompownią 2P	Pomocnik 2P	Zmiana 2P	Zmiana 2P
Zmiana	Data	Nazwa	Data	2013-02-19	ASE	ADMINISTRATOR	Układ sterowania pompownią 2P	Pomocnik 2P	Zmiana 2P	Zmiana 2P

Ołowidy gniazda 230VAC oraz
grzejniki

ASE-WAC 2P-311

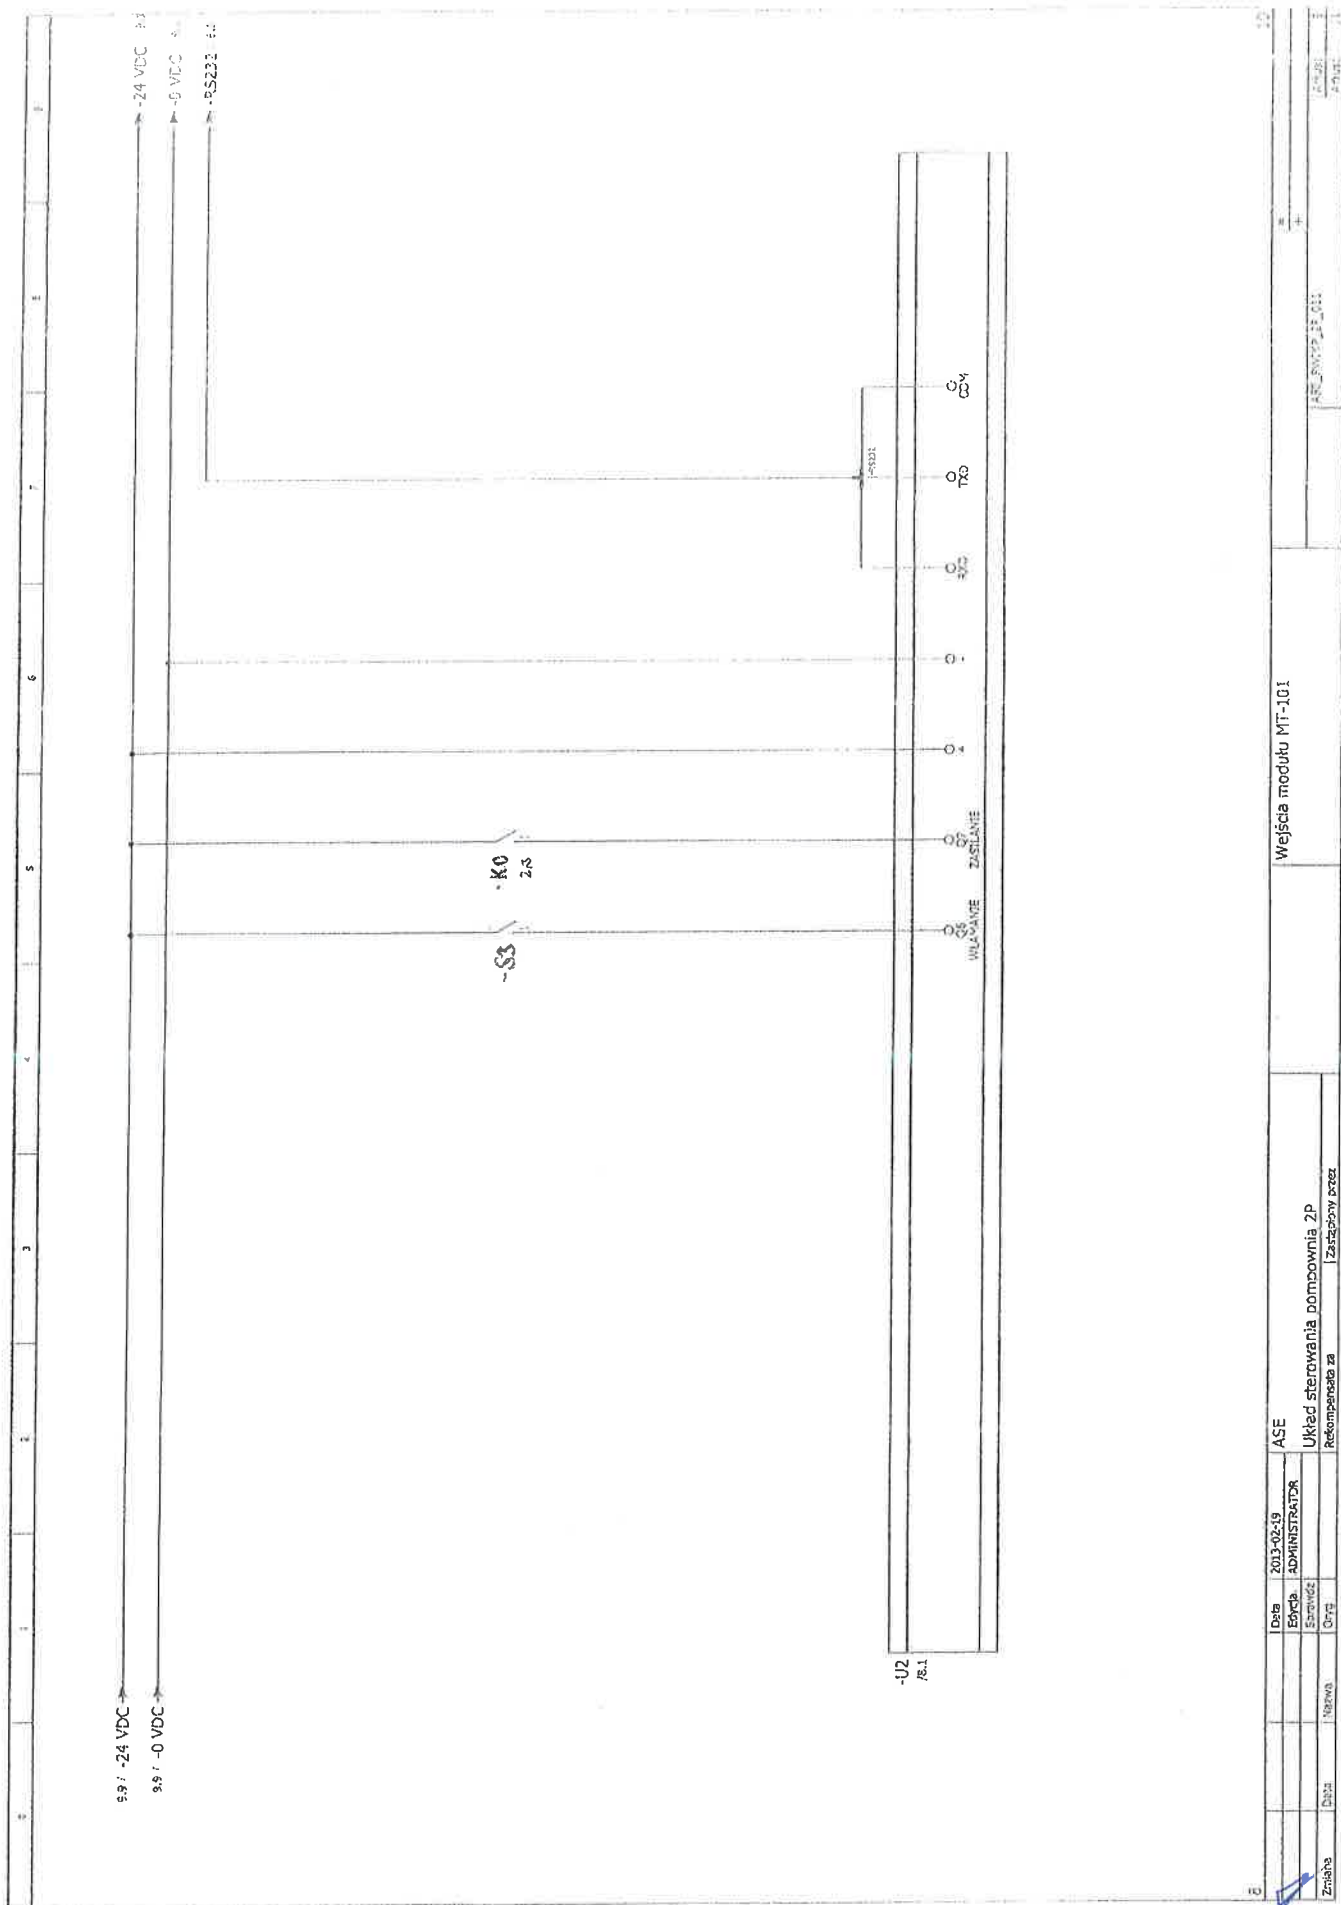[illegible]

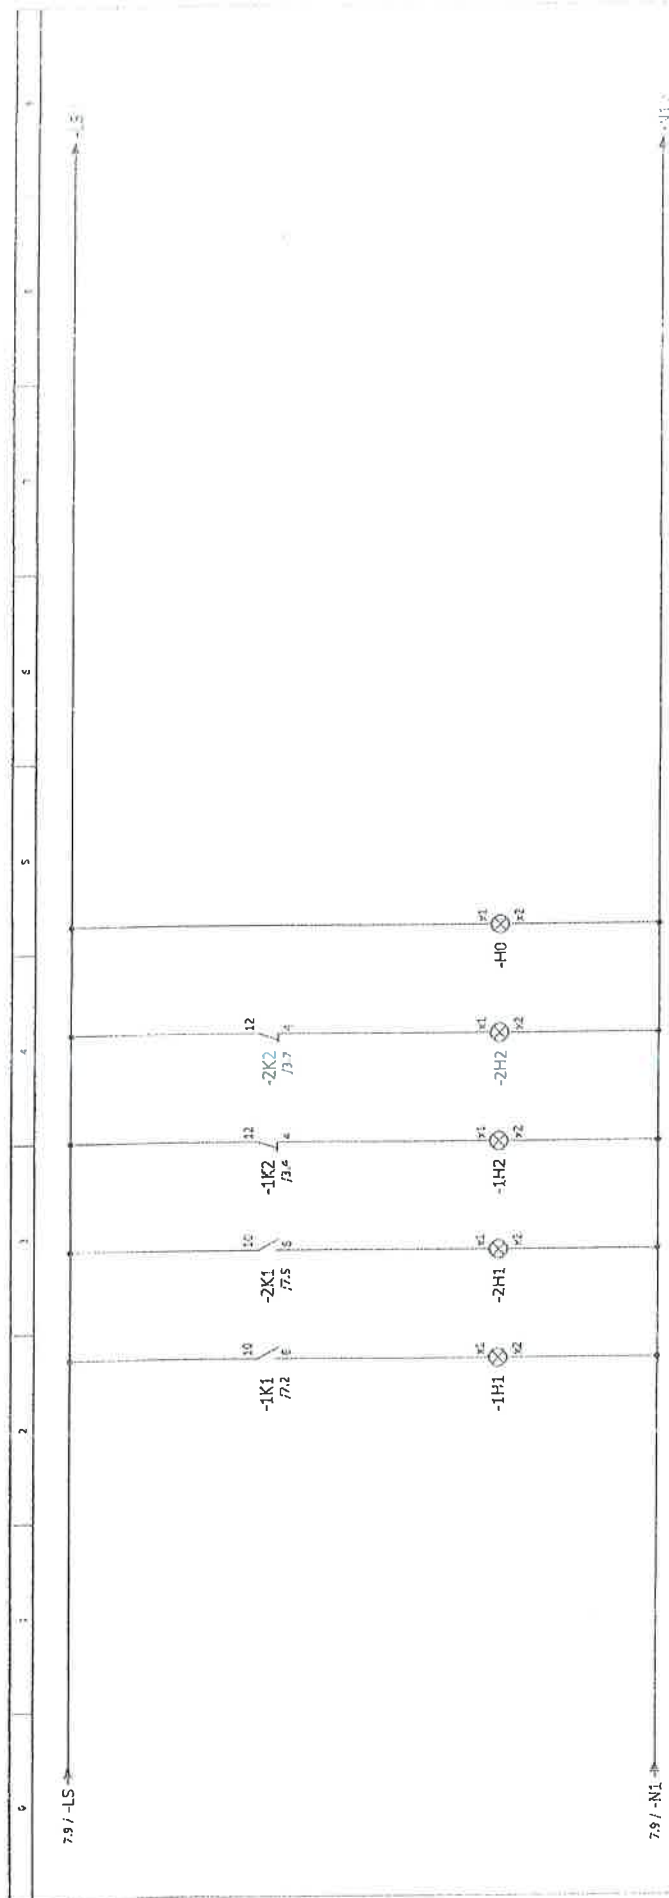

Data		2013-02-15	ASE
Elevacja		ADMINISTRATOR	
Zmiana		Iskandz	
Nazwa		Obwody HMI	
Data		2013-02-15	
Elevacja		ADMINISTRATOR	
Zmiana		Iskandz	
Nazwa		Obwody HMI	
Data		2013-02-15	
Elevacja		ADMINISTRATOR	
Zmiana		Iskandz	
Nazwa		Obwody HMI	

12

2013年12月

[illegible]

Lista afektywna

ASE

ADMINISTRATOR

epid.

[illegible]

10

10